


トラブルの評価

原子力発電所の事象の国際評価尺度

評価の方法は、基準1.「所外への影響」、基準2.「所内への影響」、基準3.「深層防護の劣化」の各々について順次評価した後、

その中の最高レベルをトラブルの評価結果としています。

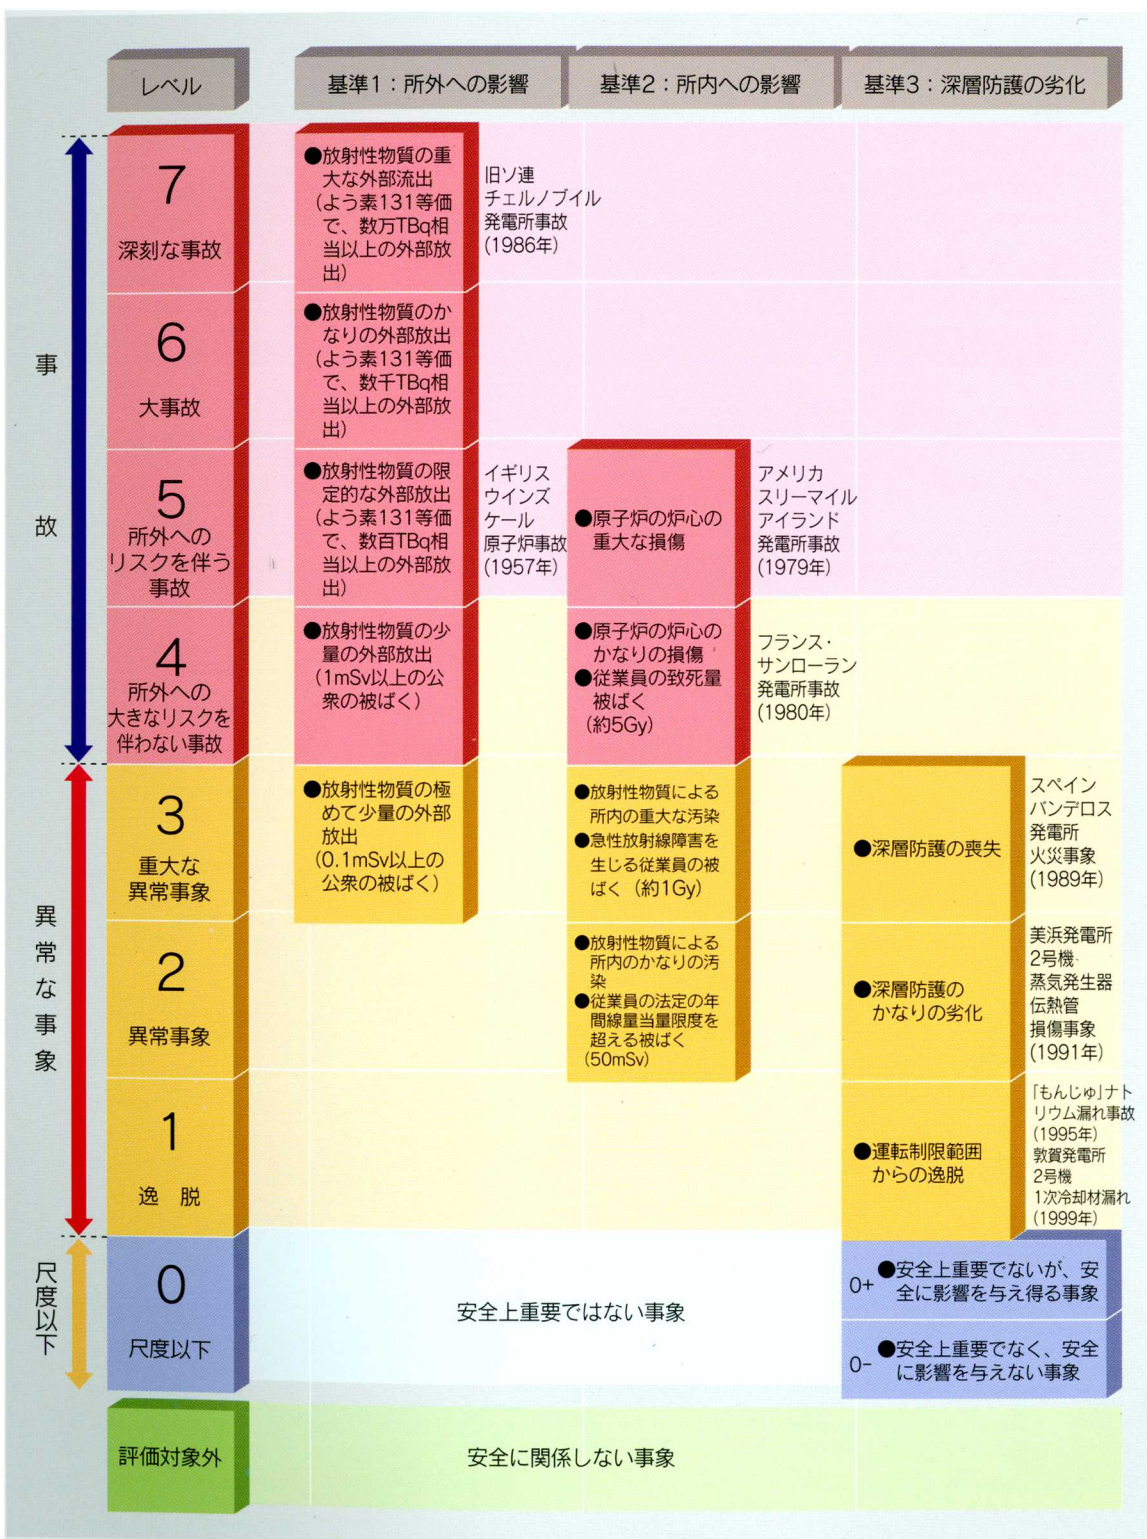

注) 上記のトラブルには、INESが正式に運用される以前に発生したもので、公式に評価されたものが含まれています。INESの基準で評価すればこのようになるだろうと推定したものです。